

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳市东部电力有限公司
排放源编号：#1机

监测日期：2026年5月

日期时间	NO _x			标干流量 x10 ⁴ m3/d	干基O2 %	烟温 ℃	含湿量 %	备注
	实测浓度	折算浓度	排放量 t/d					
	mg/m ³	mg/m ³						
2026年5月1日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.014	32.369	2.246	停炉
2026年5月2日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.224	33.293	3.160	停炉
2026年5月3日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.307	30.727	3.703	停炉
2026年5月4日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.121	29.607	2.529	停炉
2026年5月5日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.019	24.624	2.362	停炉
2026年5月6日	13.201	11.706	0.246	1092.660	18.570	50.610	4.235	
2026年5月7日	13.021	11.399	0.248	2067.404	16.429	71.518	6.181	
2026年5月8日	13.713	11.682	0.385	3286.231	13.964	88.219	8.282	
2026年5月9日	11.904	11.824	0.015	97.009	20.540	33.146	2.895	停炉
2026年5月10日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.792	33.704	2.730	停炉
2026年5月11日	13.476	12.220	0.275	2172.066	16.286	71.136	6.289	
2026年5月12日	13.428	11.473	0.235	2019.853	16.494	71.506	6.755	
2026年5月13日	13.335	11.773	0.272	2244.551	16.164	75.842	7.105	
2026年5月14日	13.010	12.071	0.308	2461.930	15.591	80.899	7.673	
2026年5月15日	12.410	11.807	0.223	1873.701	16.689	73.167	6.730	
2026年5月16日	12.267	11.212	0.269	2401.109	15.263	80.832	7.223	
2026年5月17日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.335	31.141	2.777	停炉
2026年5月18日	12.989	12.410	0.238	1894.981	16.570	72.773	6.190	
2026年5月19日	12.209	11.407	0.211	1809.362	16.758	72.070	6.608	
2026年5月20日	12.021	11.112	0.215	1805.604	16.819	73.174	7.114	
2026年5月21日	11.676	11.352	0.220	1825.889	16.879	71.060	7.686	
2026年5月22日	12.314	12.689	0.230	1807.538	17.021	73.020	7.787	
2026年5月23日	12.182	11.546	0.307	2656.080	14.669	86.864	9.293	
2026年5月24日	12.370	11.683	0.023	170.380	21.457	45.817	5.000	停炉
2026年5月25日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.946	37.680	4.871	停炉
2026年5月26日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.979	37.613	5.003	停炉
2026年5月27日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.592	37.749	5.112	停炉
2026年5月28日	13.131	12.230	0.164	912.014	14.482	55.517	6.469	
2026年5月29日	11.492	10.662	0.163	1470.864	17.790	67.843	7.001	
2026年5月30日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.492	37.645	4.202	停炉
2026年5月31日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.348	37.104	3.597	停炉
最大值	13.713	12.689	0.385	3286.231	18.570	88.219	9.293	
最小值	11.492	10.662	0.163	912.014	13.964	50.610	4.235	
平均值	12.698	11.691	0.248	1988.343	16.261	72.709	6.978	
样本数	17	17	17	17	17	17	17	
月排放总量（t）			4.247	34069.225				

烟气月排放总量x10⁴m³/m

单位负责人：刘一璠

审核人：陈海浩

报告人：陈海浩

上报单位（盖章）：

2026年6月2日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳市东部电力有限公司
排放源编号：#2机

监测日期：2026年5月

日期时间	NO _x		排放量 t/d	标干流量 x10 ⁴ m ³ /d	干基O ₂ %	烟温 ℃	含湿量 %	备注
	实测浓度	折算浓度						
	mg/m ³	mg/m ³						
2026年5月1日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.440	34.180	1.010	停炉
2026年5月2日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.530	35.130	1.450	停炉
2026年5月3日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.530	32.170	1.770	停炉
2026年5月4日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.440	31.100	1.060	停炉
2026年5月5日	14.290	13.180	0.260	1953.930	16.090	73.860	5.080	
2026年5月6日	11.650	10.250	0.218	1945.940	16.160	76.350	5.570	
2026年5月7日	4.540	5.400	0.006	31.400	20.590	39.500	1.860	停炉
2026年5月8日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.680	38.020	1.890	停炉
2026年5月9日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.580	31.170	1.670	停炉
2026年5月10日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.540	33.990	1.180	停炉
2026年5月11日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.620	33.880	1.560	停炉
2026年5月12日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.490	34.430	1.950	停炉
2026年5月13日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.520	33.100	2.120	停炉
2026年5月14日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.520	31.380	2.170	停炉
2026年5月15日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.450	28.700	1.820	停炉
2026年5月16日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.360	26.300	1.420	停炉
2026年5月17日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.330	26.580	1.220	停炉
2026年5月18日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.380	27.620	1.420	停炉
2026年5月19日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.330	27.520	1.700	停炉
2026年5月20日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.600	28.420	2.180	停炉
2026年5月21日	0.000	0.000	0.000	0.000	21.020	26.970	4.340	停炉
2026年5月22日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.700	29.280	2.410	停炉
2026年5月23日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.700	29.610	2.370	停炉
2026年5月24日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.710	29.700	2.420	停炉
2026年5月25日	13.690	13.680	0.165	1195.420	16.560	68.970	6.540	
2026年5月26日	11.510	9.720	0.131	1238.810	15.900	80.950	7.380	
2026年5月27日	12.350	10.410	0.143	1277.840	15.710	81.580	7.670	
2026年5月28日	11.770	10.040	0.151	1388.380	15.480	85.280	8.110	
2026年5月29日	11.960	10.350	0.154	1430.410	16.240	78.650	7.000	
2026年5月30日	12.530	10.910	0.290	2660.860	14.110	92.080	8.650	
2026年5月31日	10.930	16.640	0.018	34.810	20.400	41.890	2.130	停炉
最大值	14.290	13.680	0.290	2660.860	16.560	92.080	8.650	
最小值	11.510	9.720	0.131	1195.420	14.110	68.970	5.080	
平均值	12.469	11.068	0.189	1636.449	15.781	79.715	7.000	
样本数	8	8	8	8	8	8	8	
月排放总量 (t)			1.537	13157.800				

烟气月排放总量x10⁴m³/m

上报单位 (签章):



单位负责人: 刘一璠

审核人: 王彬

报告人: 陈海强

2026年 6月 2 日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳市东部电力有限公司
排放源编号：#3机

监测日期：2026年5月

日期时间	NO _x			标干流量 x10 ⁴ m3/d	干基O2 %	烟温 ℃	含湿量 %	备注
	实测浓度	折算浓度	排放量 t/d					
	mg/m ³	mg/m ³						
2026年5月1日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.440	52.750	1.430	停炉
2026年5月2日	12.850	11.850	0.305	2477.240	16.110	74.030	6.540	
2026年5月3日	12.000	10.510	0.246	2263.070	16.500	66.830	6.380	
2026年5月4日	13.600	11.970	0.412	3444.940	14.170	89.270	7.480	
2026年5月5日	10.600	9.670	0.030	239.310	20.130	33.520	2.270	停炉
2026年5月6日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.680	45.920	2.220	停炉
2026年5月7日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.820	50.430	2.860	停炉
2026年5月8日	13.290	11.540	0.423	3672.470	14.090	90.100	8.730	
2026年5月9日	12.440	11.230	0.273	2331.200	16.630	69.030	5.810	
2026年5月10日	12.360	11.200	0.117	973.480	18.970	51.270	3.620	
2026年5月11日	13.040	11.560	0.334	2777.240	15.720	76.910	7.050	
2026年5月12日	13.750	11.610	0.413	3562.420	13.890	88.740	8.870	
2026年5月13日	7.290	7.450	0.010	70.570	20.450	41.270	3.210	停炉
2026年5月14日	13.050	11.250	0.404	3605.890	13.930	90.670	9.110	
2026年5月15日	13.280	11.350	0.407	3580.760	13.980	88.970	8.500	
2026年5月16日	12.920	11.130	0.370	3323.880	14.040	88.250	7.830	
2026年5月17日	12.700	11.010	0.369	3252.670	14.250	87.680	7.450	
2026年5月18日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.370	33.950	2.530	停炉
2026年5月19日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.660	35.070	3.130	停炉
2026年5月20日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.730	46.640	3.620	停炉
2026年5月21日	13.630	12.910	0.320	2477.440	16.020	71.390	7.910	
2026年5月22日	4.850	5.770	0.008	42.270	20.770	40.380	3.640	停炉
2026年5月23日	13.090	11.890	0.311	2548.110	16.090	76.310	7.950	
2026年5月24日	11.410	10.320	0.091	776.410	19.340	51.920	4.920	
2026年5月25日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.670	39.230	3.840	停炉
2026年5月26日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.760	40.830	4.030	停炉
2026年5月27日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.870	51.820	4.150	停炉
2026年5月28日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.900	47.970	4.240	停炉
2026年5月29日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.870	41.810	4.110	停炉
2026年5月30日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.810	31.390	3.790	停炉
2026年5月31日	0.000	0.000	0.000	0.000	20.730	30.990	3.460	停炉
最大值	13.750	12.910	0.423	3672.470	19.340	90.670	9.110	
最小值	11.410	10.320	0.091	776.410	13.890	51.270	3.620	
平均值	12.894	11.422	0.320	2737.815	15.582	77.425	7.210	
样本数	15	15	15	15	15	15	15	
月排放总量（t）			4.842	41419.370				

烟气月排放总量x10⁴m³/m

单位负责人：刘一璠

审核人：陈海港

报告人：陈海港

上报单位（签章）：

2026年6月2日

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳能源集团股份有限公司东部电厂

排放源编号：#4机

监测日期：2026年5月

日期时间	NO _x		排放量 t/d	标干流量 x10 ⁴ m ³ /d	干基O ₂ %	烟温 ℃	含湿量 %	备注
	实测浓度	折算浓度						
	mg/m ³	mg/m ³						
2026年5月1日	12.713	11.154	0.302	2560.714	16.074	76.090	7.262	
2026年5月2日	12.609	10.936	0.301	2557.556	16.092	78.138	7.827	
2026年5月3日	11.033	9.026	0.337	3078.858	15.151	75.070	9.065	
2026年5月4日	0.000	0.000	0.000	211.759	20.596	66.083	1.903	停炉
2026年5月5日	0.000	0.000	0.000	368.140	20.478	59.988	1.808	停炉
2026年5月6日	0.000	0.000	0.000	389.255	20.636	54.343	2.025	停炉
2026年5月7日	0.000	0.000	0.000	270.911	20.787	50.944	2.420	停炉
2026年5月8日	18.211	37.848	0.002	198.633	20.823	47.424	2.723	停炉
2026年5月9日	13.830	12.402	0.524	3988.991	13.701	79.079	10.948	
2026年5月10日	13.264	12.459	0.014	297.532	20.526	68.193	2.399	停炉
2026年5月11日	0.000	0.000	0.000	246.551	20.819	59.764	2.410	停炉
2026年5月12日	38.124	45.787	0.027	232.506	20.781	55.132	2.889	停炉
2026年5月13日	14.974	13.784	0.130	1080.324	18.780	66.304	4.714	
2026年5月14日	0.000	0.000	0.000	204.986	20.498	62.877	2.540	停炉
2026年5月15日	0.000	0.000	0.000	268.613	20.446	55.943	2.240	停炉
2026年5月16日	0.000	0.000	0.000	333.343	20.368	45.567	1.886	停炉
2026年5月17日	15.197	21.852	0.007	384.812	20.275	42.015	1.740	停炉
2026年5月18日	12.346	9.719	0.157	1256.379	18.680	65.577	3.612	
2026年5月19日	0.000	0.000	0.000	376.911	20.438	64.068	2.166	停炉
2026年5月20日	0.000	0.000	0.000	175.149	20.583	54.325	2.520	停炉
2026年5月21日	0.000	0.000	0.000	237.464	20.736	44.692	3.042	停炉
2026年5月22日	0.000	0.000	0.000	163.436	20.834	45.699	2.770	停炉
2026年5月23日	0.000	0.000	0.000	126.665	20.842	44.274	2.755	停炉
2026年5月24日	0.000	0.000	0.000	71.269	20.817	40.171	2.763	停炉
2026年5月25日	11.482	8.581	0.218	1423.596	18.488	52.282	5.032	
2026年5月26日	10.673	7.993	0.481	4477.436	13.006	83.035	9.998	
2026年5月27日	10.078	7.672	0.400	4143.509	13.120	82.571	10.741	
2026年5月28日	11.811	8.791	0.514	4309.709	12.948	83.389	11.361	
2026年5月29日	11.581	8.679	0.483	4163.848	12.988	81.951	11.123	
2026年5月30日	11.941	8.976	0.478	4004.636	13.008	81.722	10.816	
2026年5月31日	11.878	8.854	0.483	4069.676	12.942	82.373	10.422	
最大值	14.974	13.784	0.524	4477.436	18.780	83.389	11.361	
最小值	10.078	7.672	0.130	1080.324	12.942	52.282	3.612	
平均值	12.073	9.736	0.370	3162.710	14.998	75.968	8.686	
样本数	13	13	13	13	13	13	13	
月排放总量(t)			4.858	45673.167				

烟气月排放总量x10⁴m³

单位负责人

审核人

报告人

2026年6月2日

上报单位（盖章）

烟气排放连续监测日平均值月报表

排放源名称：深圳能源集团股份有限公司东部电厂

排放源编号：#5机


监测日期：2026年5月

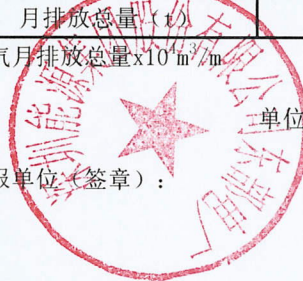
日期时间	NO _x			标干流量 x10 ⁴ m ³ /d	干基O ₂ %	烟温 ℃	含湿量 %	备注
	实测浓度	折算浓度	排放量 t/d					
	mg/m ³	mg/m ³						
2026年5月1日	12.296	9.881	0.436	3094.193	15.962	59.490	5.517	
2026年5月2日	11.933	9.848	0.365	3160.472	15.989	72.510	6.205	
2026年5月3日	0.000	0.000	0.000	179.982	20.627	57.975	1.976	停炉
2026年5月4日	0.000	0.000	0.000	142.298	20.557	52.655	1.356	停炉
2026年5月5日	0.000	0.000	0.000	214.494	20.573	44.157	1.328	停炉
2026年5月6日	0.000	0.000	0.000	205.623	20.643	44.482	1.503	停炉
2026年5月7日	0.000	0.000	0.000	228.270	20.520	43.843	1.769	停炉
2026年5月8日	0.000	0.000	0.000	248.180	20.604	38.915	1.995	停炉
2026年5月9日	0.000	0.000	0.000	284.605	20.405	31.359	1.681	停炉
2026年5月10日	0.000	0.000	0.000	145.158	20.446	32.448	1.501	停炉
2026年5月11日	0.000	0.000	0.000	182.684	20.568	31.649	1.731	停炉
2026年5月12日	26.596	31.195	0.013	298.347	20.397	31.611	2.224	停炉
2026年5月13日	12.224	10.056	0.200	1225.549	18.949	65.427	3.911	
2026年5月14日	0.000	0.000	0.000	301.911	20.447	61.274	2.341	停炉
2026年5月15日	14.491	12.483	0.257	1799.862	17.077	69.440	5.192	
2026年5月16日	0.000	0.000	0.000	137.839	20.359	51.317	1.766	停炉
2026年5月17日	0.013	0.111	0.000	282.980	20.346	51.821	1.614	停炉
2026年5月18日	14.879	11.938	0.699	4825.331	13.193	80.322	8.640	
2026年5月19日	13.175	10.199	0.624	4759.258	13.271	79.026	8.529	
2026年5月20日	14.181	11.004	0.382	3208.134	16.008	78.453	6.376	
2026年5月21日	18.960	22.403	0.067	588.943	19.894	59.215	3.157	停炉
2026年5月22日	12.738	9.758	0.638	5017.741	13.140	80.380	9.875	
2026年5月23日	13.166	10.549	0.170	1670.386	18.639	67.118	4.542	
2026年5月24日	14.644	11.850	0.603	4349.407	14.123	78.113	8.988	
2026年5月25日	12.871	10.513	0.597	4490.630	14.080	77.774	8.946	
2026年5月26日	0.000	0.000	0.000	247.833	20.706	60.528	2.754	停炉
2026年5月27日	0.000	0.000	0.000	219.485	20.733	59.383	2.696	停炉
2026年5月28日	15.302	13.122	0.364	2538.687	17.014	70.645	5.749	
2026年5月29日	14.383	11.232	0.408	3005.598	16.175	76.147	6.639	
2026年5月30日	10.874	17.217	0.026	384.621	20.035	64.491	2.552	停炉
2026年5月31日	16.690	18.400	0.005	193.190	20.266	62.710	1.861	停炉
最大值	15.302	13.122	0.699	5017.741	18.949	80.380	9.875	
最小值	11.933	9.758	0.170	1225.549	13.140	59.490	3.911	
平均值	13.560	10.956	0.442	3318.865	15.663	73.450	6.855	
样本数	13	13	13	13	13	13	13	
月排放量(t)			5.853	47631.689				

烟气月排放总量x10⁴m³/m

单位负责人：

审核人：

报告人：

上报单位（盖章）：

2026年6月2日